



Análises e resultados Água Residuária


Sem polímeros

Laboratório:



Parâmetro	Pré	Pós	Un	(%)↓
<i>Sólidos Sedimentáveis</i>	44	< 0,3	mg/L	99
<i>Sólidos Suspensos Fixos</i>	660	38	mg/L	94
<i>Sólidos Suspensos Totais</i>	1952	356	mg/L	82
pH (a 25°C)	4,92	4,80		Manteve
DBO	3240	2580	mg/L	20
DQO	5090	4360	mg/L	14
Turbidez	1810	379	NTU	79

*Não houveram alterações significativas de sólidos dissolvidos

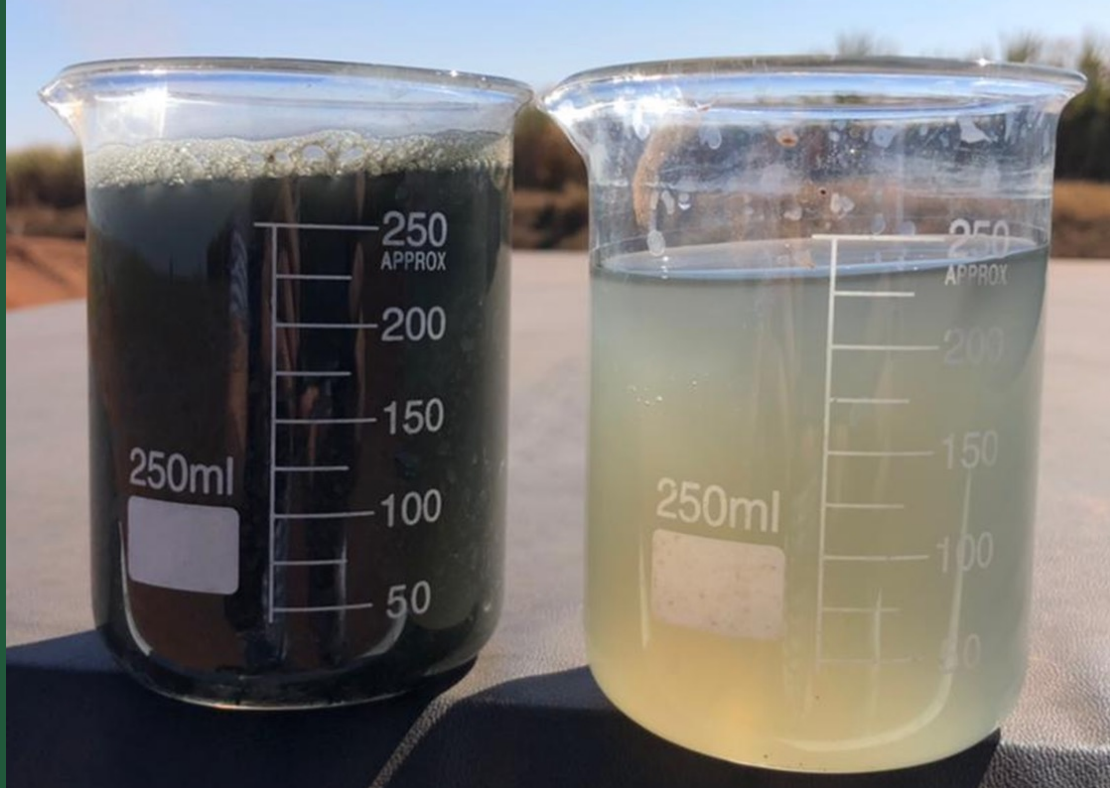

Análises e resultados – Água Residuária

Sem polímeros

Parâmetro	Pré	Pós	Un	(%)↓
Sólidos Sedimentáveis	4,00	< 0,3	mg/L	93
Sólidos Suspensos Fixos	209	< 5	mg/L	98
Sólidos Suspensos Totais	756	139	mg/L	82
pH (a 25°C)	5,28	6,89		
DBO	1700	1210	mg/L	29
DQO	3360	2090	mg/L	38
Turbidez	655	165	NTU	75

*Não houveram alterações significativas de sólidos dissolvidos

Laboratório:

